




a jegyzőkönyv ^{h.}..... sz. melléklete

Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel/Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására
Az előterjesztést készítette: Bauernhuber János
Véleményező szakbizottság: -
Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul: <ul style="list-style-type: none">- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: <div style="text-align: right;"> dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző JEGYZŐJE</div>

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 6. napján tartandó rendkívüli ülésére

Javaslat az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) szükséges végezni. A GFT részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A 2018-2032. évi GFT-t az ellátásért felelősök nevében eljáró FEJÉRVÍZ Zrt jóváhagyásra benyújtotta, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elfogadott.

Az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, elfogadott GFT nem tartalmazza azokat a szükséges beruházásokat, amelyek az új óvoda és bölcsőde építését és a környezetében megvalósítandó társasházi beruházásokat megfelelően támogatná, ezért a 185/2017. (IX.12.) határozatszámon elfogadott, 2018-2032. évi GFT módosítására van szükség. (A beruházás tervezetét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.)

A módosítás lehetőségét a MEKH fenntartja, amennyiben az elfogadott GFT-ben szereplő feladatokon felül egyéb fejlesztési elképzelés megvalósítását tervezi az ellátásáért felelős önkormányzat. A benyújtás feltétele, hogy csak olyan fejlesztési elképzelések kerülhetnek megfogalmazásra, amelynek fedezetével a 2018. évi munkák fedezetén felül már rendelkezik az önkormányzat.

Az önkormányzati feladatú fejlesztés forrása lehet az elkülönített számlán rendelkezésre álló használati díj felújítási és pótlási feladatokra fel nem használt része, valamint víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön, kötvény bevételek.

A 2018-2032. évi GFT módosításának benyújtásához az alábbi megbízás, illetve határozat szükséges:

- A Gördülő Fejlesztési Terv módosításával kapcsolatos feladat végrehajtása érdekében az önkormányzat, mint ellátásért felelős nevében eljáró megbízza a FEJÉRVÍZ Zrt-t a 2018-2032. évi. GFT módosításával, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az önkormányzatot.

Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Polgárdi, 2018. június 5.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **.../2018. (VI.06.) határozata**



Az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta, a 2018-2032. évi GFT módosításáról szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:



1. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszert érintő beruházási javaslatot elfogadja.
2. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az ellátásért felelős nevében eljáró FEJÉRVÍZ Zrt-t megbízza a 2018-2032. évi. GFT módosításával, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviselőjére.
3. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításával kapcsolatban nyilatkozik, hogy a tervezett beruházás a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő részével összhangban van.
4. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT módosításával kapcsolatban nyilatkozik, hogy a módosítással összefüggésben felmerülő beruházási költségek anyagi fedezetével - a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítható anyagi forrással - rendelkezik, amelyet a Vksztv. 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester



Barátság utca

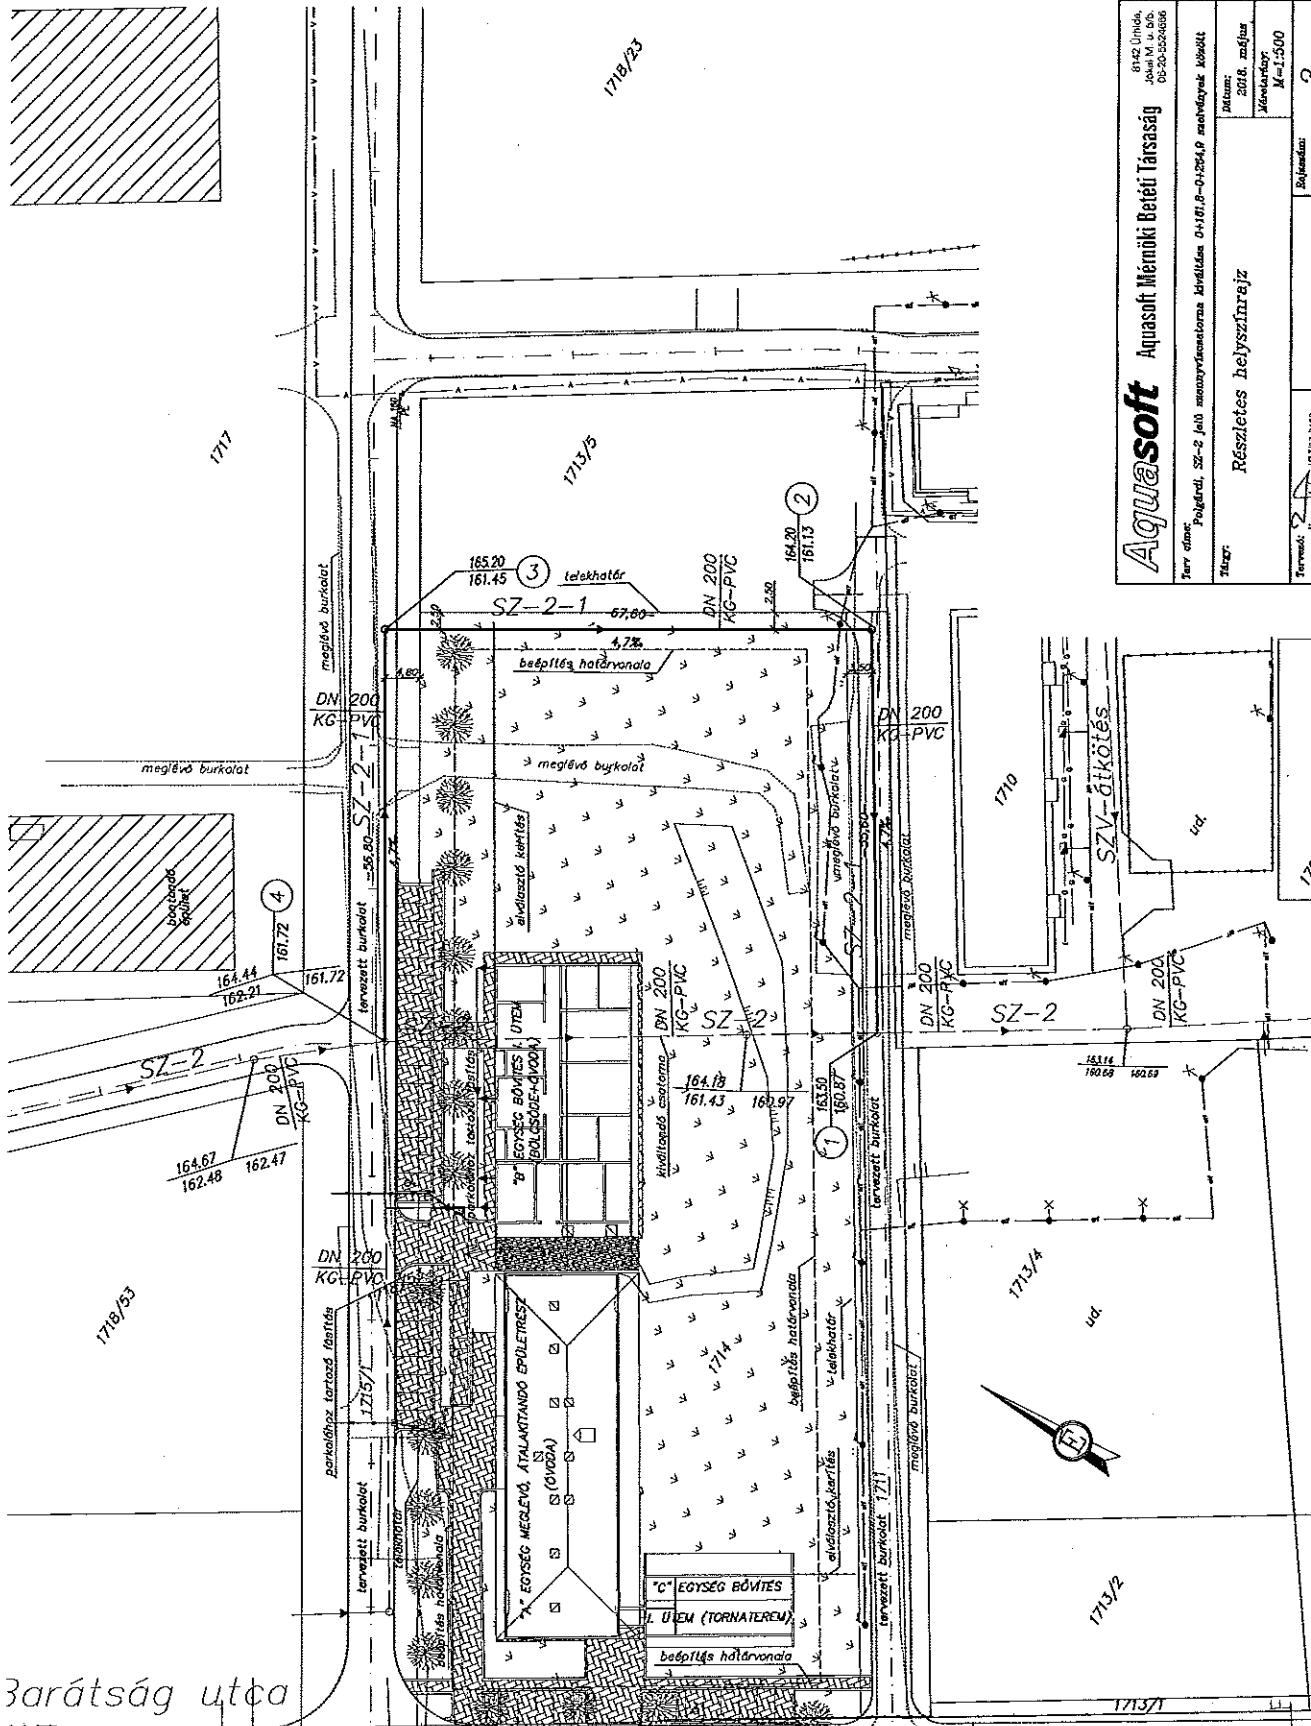

Aquasoft Aquasoft Mérnöki Betéti Társaság		8149 Újtelep, József M. u. 95. 05-20-5524696
Tervező:	Fejlesztő:	SZ-2-1 juttatásának tervezése
Tervező:	Művelet:	2018. május
Tervező:	Művelet:	M-1-500
Tervező:	Művelet:	3.